


STRASSENQUERSCHNITT 20.1 Geschwister-Scholl-Straße Station 0+079.208

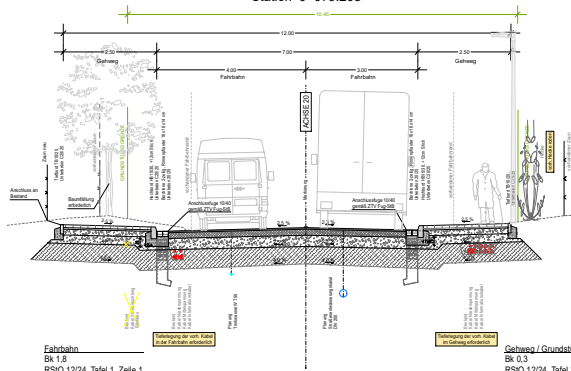


Fahrspur
Bk 1,8
RSO 12/24, Tafel 1, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdecke AC 11 D 5, 50/70
- 15 cm Asphalttragsschicht AC 12 T 5, 50/70
- 30 cm Frostschuttschicht C16/20 E₁ ≥ 120 MPa
- 50 cm Gesamtaufbau Planum E₁ ≥ 45 MPa
- 50 cm Bodenaufbau nach (außerhalb) Baulosplan
Trennvlies GRK 3

Gehweg / Grundstückszufahrt
Bk 0,3
RSO 12/24, Tafel 3, Zeile 1

- 8 cm Pflasterdecke
- 4 cm Pflasterbelag
- 15 cm Schutzschicht C16/20 E₁ ≥ 120 MPa
- 20 cm Frostschuttschicht C16/20 E₁ ≥ 120 MPa
- 50 cm Gesamtaufbau Planum E₁ ≥ 45 MPa
- 50 cm Bodenaufbau nach (außerhalb) Baulosplan
Trennvlies GRK 3

STRASSENQUERSCHNITT 20.2 Geschwister-Scholl-Straße Station 0+260.000

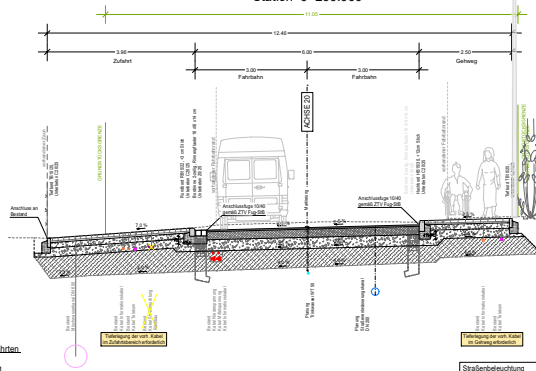

Hinweis:
Maßnahmen zur Bodenverbesserung sind unter Berücksichtigung
auf die angrenzenden öffentlichen Grünanlagen festzulegen.
Die Ausführung erfolgt nur nach Anweisung durch die Bauleitung.

Strassenbauwerk
Leuchte Sileco SL 11
Fundamenthöher mit Mastfundament
Kabel NYT-J 5x16, 30

Strassenbauwerk
Leuchte Sileco SL 11
Fundamenthöher mit Mastfundament
Kabel NYT-J 5x16, 30

STATION
0+079.208
0+260.000

VORPLANUNG Anlage 3.2_SQS-Var.2 RSD 2533/24

Prüfung:	Datum	Zeichen
APRY	12/2024	Re
Gezeichnet:	12/2024	Re
geprüft:	12/2024	Re

No.	Nr. der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber: KRV_Geschwister-Scholl-Straße Süd_Kop Objektplanung Verkehrsanlagen	Unterlage: 14.2 Blatt-Nr.: 1
---	---------------------------------

Technische Zeichnung	Zeichnungs-Nr.: 11/2024/300	Blatt-Nr.: 1/30
----------------------	-----------------------------	-----------------

Erstellt, den	Überprüft, den
Tiefbau- und Verkehrsbau	Tiefbau- und Verkehrsbau